


IETVE






Pelēks "taisnstūris T6" ar fāzēm 60%
 Sarkans "taisnstūris T6" ar fāzēm 20%
 Balts "taisnstūris T6" ar fāzēm 20%
 Bruģakmes biezums 60mm

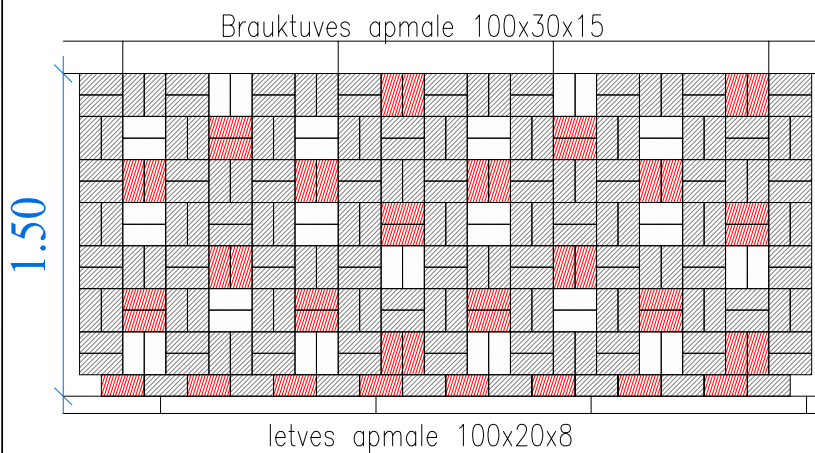

PIEZĪMES:

- 1) Izbūvēt ietves bruģakmeni analogu Pļavniekkalna ielā izbūvētajam;
- 2) Bruģakmens pēc piezāģēšanas nedrīkst būt mazāks par 2/3 no standarta izmēra;
- 3) Neskaidrību gadījumā konsultēties ar Ventspils domes APN un projektētāju.

Pasūtītājs:		Ķekavas novada pašvaldība				Pasūtījuma Nr. 21–27/13/46	
Projektētājs:		<i>Ievu ielas rekonstrukcija, Ievu iela un "Nēģīši", Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.</i>					
							
		Bruģa raksti					
Būvproj.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.  M. Rozentāls	 M. Rozentāls	04.2014	22–13	—	TP	GT–06	1/1