

## RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas apzīmējums	Nosaukums	Mērogs
UAS-1	Vispārīgie rādītāji	b/m
UAS-2	Ugunadzēsības signalizācijas pagraba stāva plāns	1:100
UAS-3	Ugunadzēsības signalizācijas 1.stāva plāns	1:100
UAS-4	Ugunadzēsības signalizācijas mansarda stāva plāns	1:100
UAS-5	Materiālu specifikācija	b/m

## IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
LVS CEN/TS 54-14	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma	2005.g.
LVS EN 54-7	Ugunsgrēka uztveršanas un signalizācijas sistēma	2000.g.
LBN 231-15	Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija	2015.g.
LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība	2015.g.

### PIEZĪMES:

1. Visās telpās kurās ir projektēti piekārtie griesti, signāldevēji jāmontē dubultie (zem un virs griestiem). Bēniņu telpās pieslēgt 3 signāldevējus pievienojot esošam zaram.
2. Ugunsgrēka trauksmes gadījumā uz ventilācijas sistēmām PN1 tiek padots signāls no AUS pults, tiek atslēgta ventilācijas el. barošana.

### PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI


- SD25** ○ Proj. signāldevējs SD119-2H
- UAS** ■ Ugunsdzēsības signalizācijas automātikas skapis
- P2** □ Proj. signalizācijas poga
- ☒ Signalizācijas sirēna(iekšējā) ar sroblampu
- ☒ Signalizācijas sirēna (ārējā) ar sroblampu
- Līnija ar kabeli SA-4x0.22
- Līnija ar kabeli HDGS 3x1.5

Šī būvprojekta **UAS** sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.


Būvprojekta sadaļas vadītājs T.A.Grauds, 3-00173, 09-72-00053  
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr., darbības sfēras Nr.)

\_\_\_\_\_  
(datums)

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

 <div>REG. NR. 4000 329 8105, BŪVKOM. NR.2576-R</div> <div>SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"</div> <div>Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121</div>				Pasūtītājs:		Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava		Pas. Nr.	Arh. Nr.
				Būvobjekts:		Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava		37/16	
				Rasējums:		Vispārīgie rādītāji		Stadija	Mērogs
BP vadītājs:				I.Bebriš				Izmaiņas BP	
Tehn.izstrādātājs:				T.A.Grauds				Lapa	Lapu sk.
								UAS-1	

PAGRABA STĀVA PLĀNS

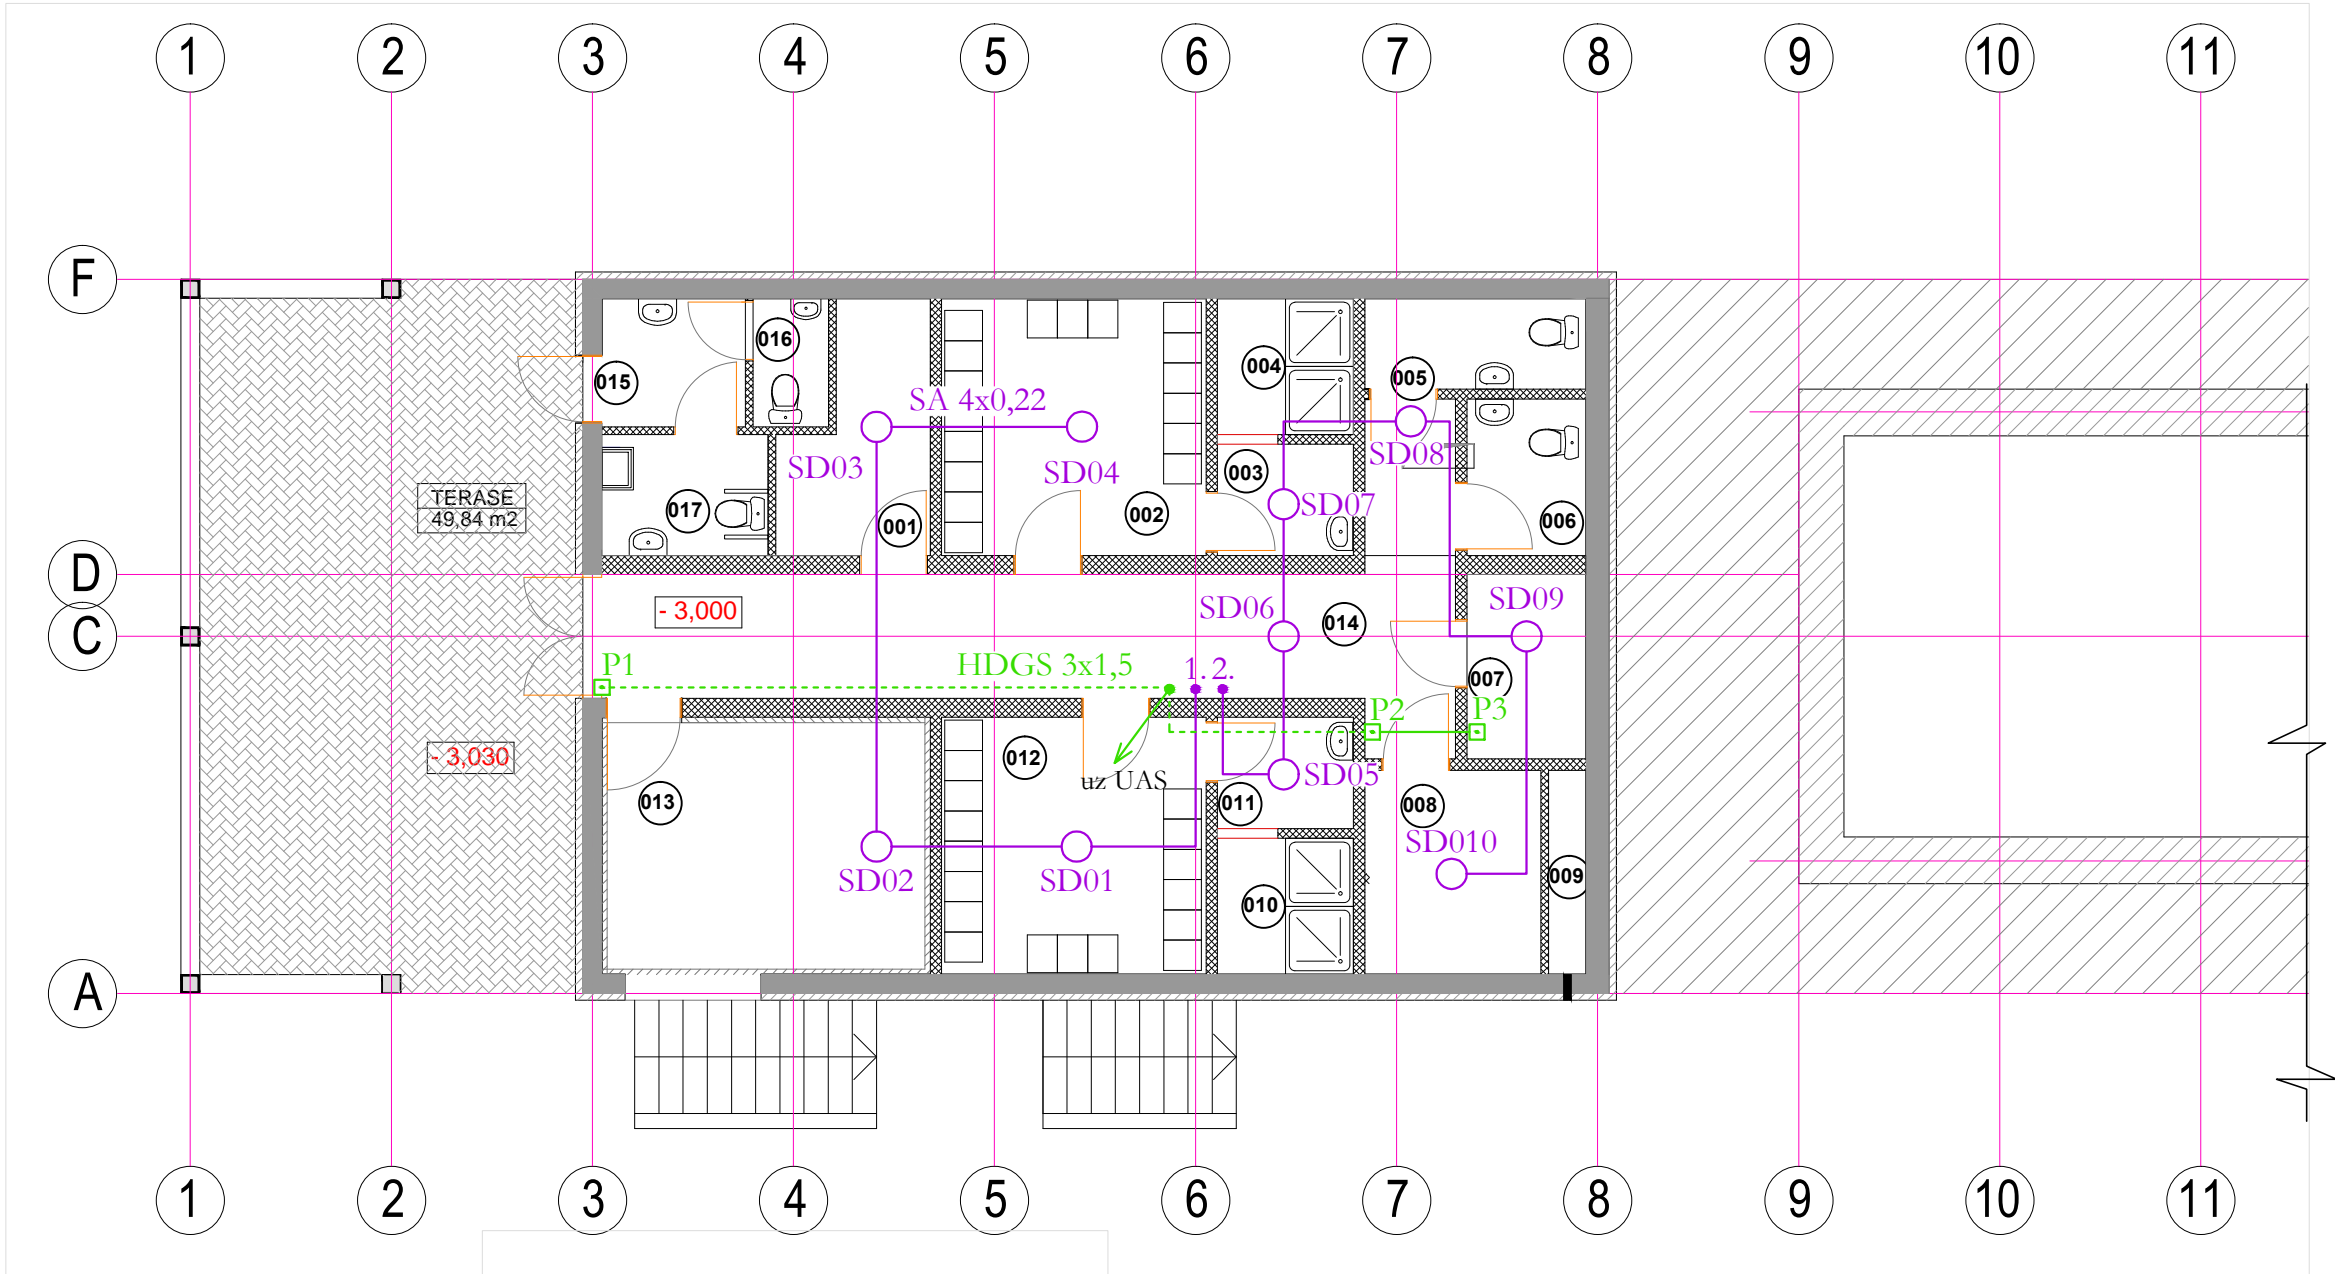

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- SD25 ○ Proj. signāļdevējs SD119-2H
- UAS ■ Ugunsdzēsības signalizācijas automātikas skapis
- P2 □ Proj. signalizācijas poga
- Signalizācijas sirēna (iekšējā) ar sroblampu
- Signalizācijas sirēna (ārējā) ar sroblampu
- Līnija ar kabeli SA-4x0.22
- - - Līnija ar kabeli HDGS 3x1.5

TELPU EKSPLIKĀCIJA (Pagrabstāvs)

Nr.	Telpas nosaukums	Platība m <sup>2</sup>
001	Noliktava	5,59
002	Ģērbtuve	11,90
003	Dušas priekštelpa	2,65
004	Dušas telpa	3,24
005	Tualete	3,52
006	Tualete	3,27
007	Siltummezgls	3,89
008	Palīgtelpa	6,29
009	Komunikāciju kanāls	1,35
010	Dušas telpa	3,24
011	Dušas priekštelpa	2,65
012	Ģērbtuve	11,90
013	Skaņu studija	14,77
014	Gaitenis	22,48
015	Tualetes priekštelpa	3,23
016	Tualete	1,70
017	Tualete cilvēkiem ar kustību traucējumiem	3,53

UAS ZONU PIESLĒGUMA SHĒMA

- Zonu paplašinātājs (analoģs Bendel J 400 EXP)
1. → stars uz pagrabstāvu SD01, 02, 03, 04 (telpās 001; 002; 012; 013)
  2. → stars uz pagrabstāvu SD05, 06, 07, 08, 09, 010 (telpās 013; 014; 003; 005; 007; 008)
  3. → stars uz 1. stāvu SD11, 12, 13, 14, 15 (telpās 102; 103)
  4. → stars uz 1. stāvu SD16, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20 (telpās 108, 107, 106; 105; 101)
  5. → stars uz mansarda stāvu SD21, 21/1, 22, 23, 24, 25 (telpās 202; 204; 206)
  6. → stars uz mansarda stāvu SD26, 27, 28, 29 (telpās 201; 203)



SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

BP daļas vadītājs: T.A.Grauds

Tehn.izstrādātājs: T.A.Grauds

REG. NR. 4000 329 8105,

BŪVKOM. NR.2576-R

Pasūtītājs:

Ķekavas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000048491,

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava

Būvobjekts:

Ķekavas novada jaunu ideju centrs,

Skolas iela 2, Ķekava

Rasējums:

Ugunsdzēsības signalizācijas

pagrabstāva plāns

Pas. Nr.

37/16

Stadija

Izmaiņas BP

Lapa


UAS-2

Arh. Nr.

Mērogs

1:100

Lapu sk.

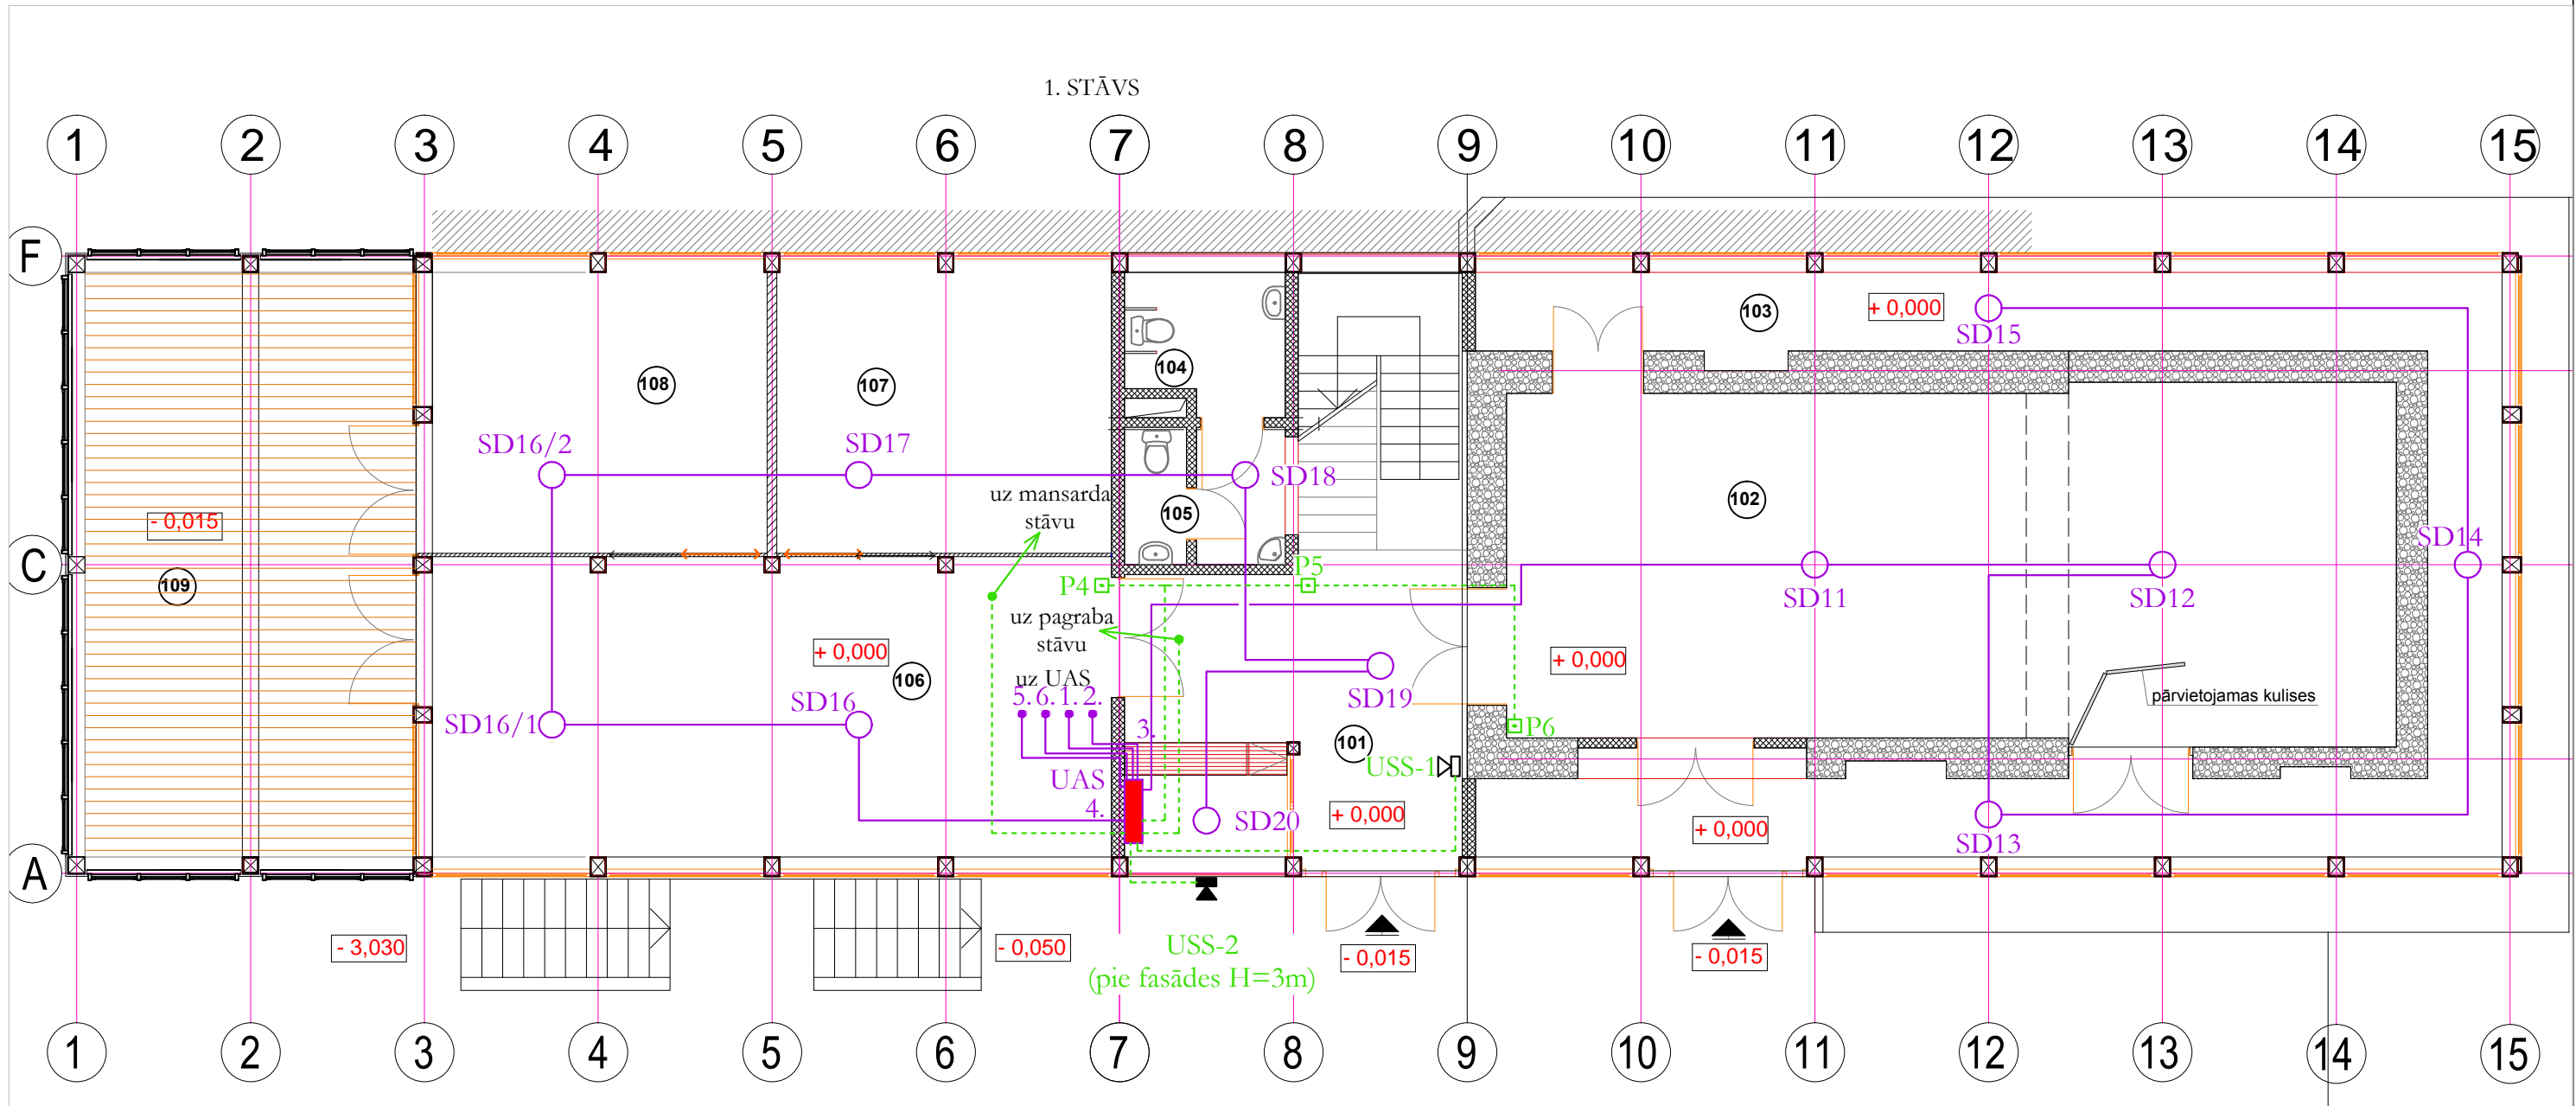

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- SD25 ○ Proj. signāldevējs SD119-2H
- UAS ■ Ugunsdzēsības signalizācijas automātikas skapis
- P2 □ Proj. signalizācijas poga
- Signalizācijas sirēna(iekšējā) ar sroblampu
- Signalizācijas sirēna (ārējā) ar sroblampu
- Līnija ar kabeli SA-4x0.22
- - - Līnija ar kabeli HDGS 3x1.5

TELPU EKSPLIKĀCIJA (1.STĀVS)

Nr.	Telpas nosaukums	Platība m <sup>2</sup>
101	Vestibils	38,50
102	Pasākumu zāle	73,33
103	Galerija	54,95
104	Invalīdu tualete	2,12
105	Tualete	5,16
106	Pasniedzēju telpa	47,75
107	Pasniedzēju telpa	22,10
108	Pasniedzēju telpa	22,20
109	Terase	45,35




SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"  
Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121

BP daļas vadītājs:	T.A.Grauds	01.02.2017
Tehn.izstrādātājs:	T.A.Grauds	01.02.2017

REĢ. NR. 4000 329 8105,  
BŪVKOM. NR.2576-R

Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava	Pas. Nr.	Arh. Nr.
Būvobjekts:	Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	37/16	
Rasējums:	Ugunsdzēsības signalizācijas 1. stāva plāns	Stadija	Mērogs
		Izmaiņas BP	1:100
		Lapa	Lapu sk.
		UAS-3	

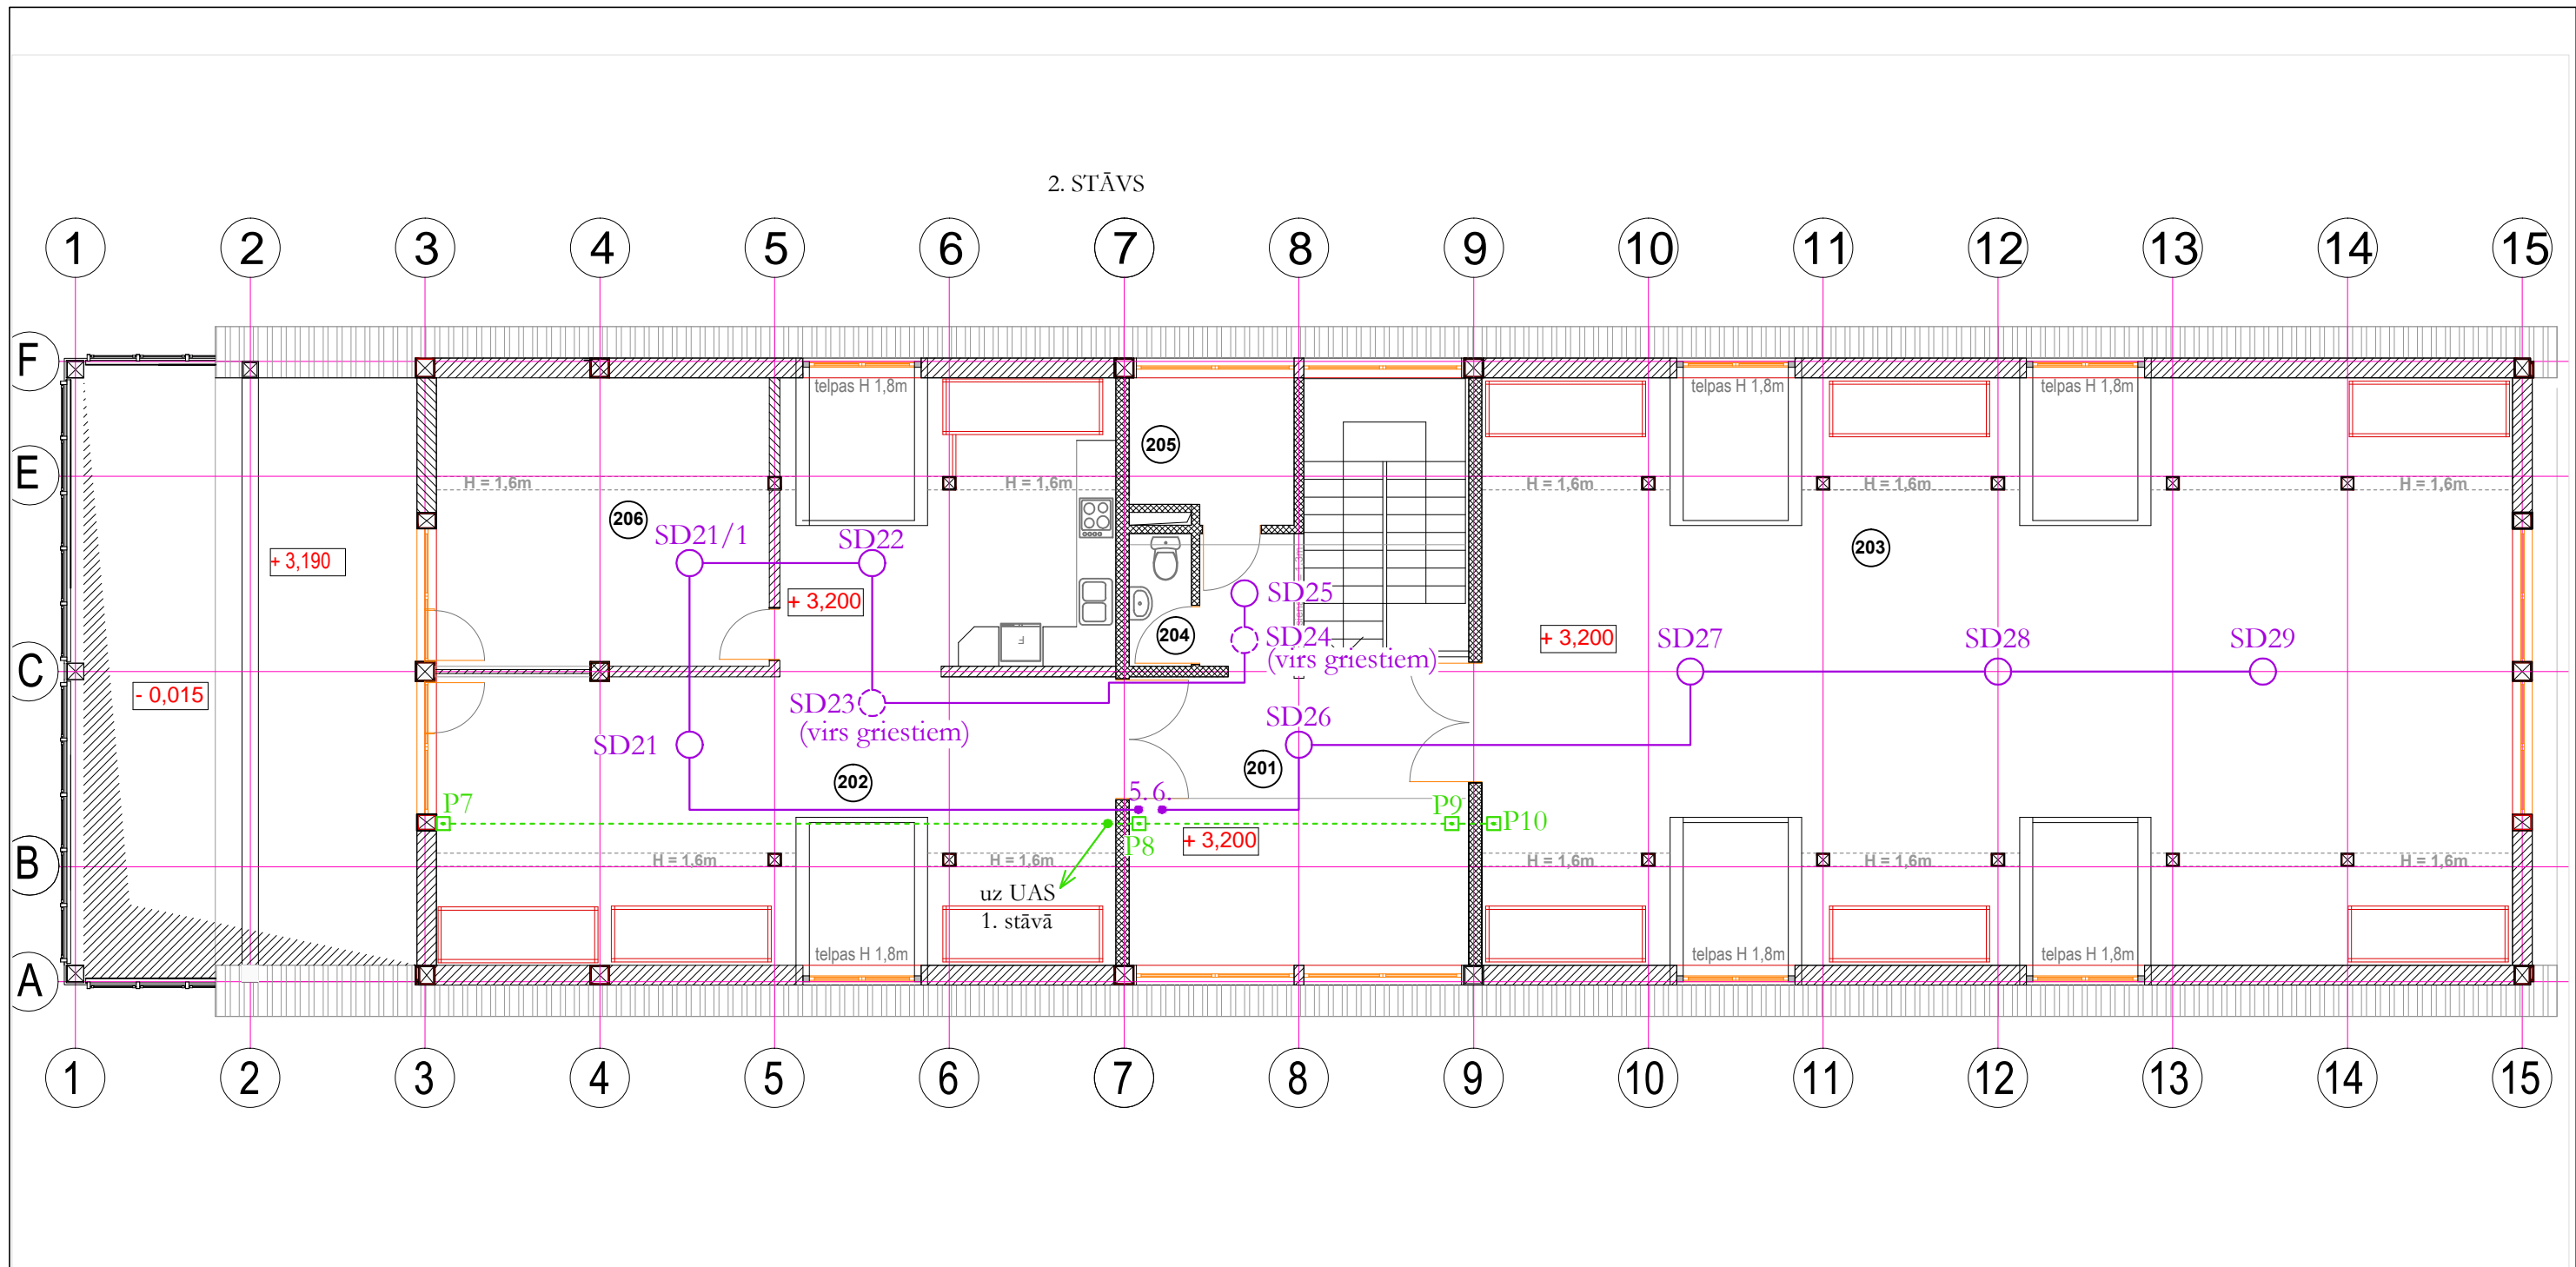

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- SD25 ○ Proj. signāļdevējs SD119-2H
- UAS ■ Ugunsdzēsības signalizācijas automātikas skapis
- P2 ■ Proj. signalizācijas poga
- ▣ Signalizācijas sirēna(iekšējā) ar sroblampu
- ▣ Signalizācijas sirēna (ārējā) ar sroblampu
- Līnija ar kabeli SA-4x0.22
- - - Līnija ar kabeli HDGS 3x1.5

TELPU EKSPLIKĀCIJA (2.STĀVS)

Nr.	Telpas nosaukums	Platība m <sup>2</sup>
201	Halle	26,28
202	Nodarbību zāle	68,67
203	Nodarbību zāle	140,42
204	Tualete	1,92
205	Noliktavas telpa	5,16
206	Biroja telpa	22,31



SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"

Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121


BP daļas vadītājs: T.A.Grauds

Tehn.izstrādātājs: T.A.Grauds

REG. NR. 4000 329 8105,  
BŪVKOM. NR.2576-R

Pasūtītājs:	Ķekavas novada pašvaldība Reg. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava	Pas. Nr.	Arh. Nr.
Būvobjekts:	Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	37/16	Mērogs
Rasējums:	Ugunsdzēsības signalizācijas mansardastāva plāns	Izmaiņas BP	Lapu sk.
		Lapa	UAS-4

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			
Ugunsdzēsības signalizācija			
Nr.	Nosaukums	Mērv.	Skaitis
1	Kombinētais dūmu un temperatūras detektors (analogi SD119-2H)	gab.	32
2	Ugunsdrošības trauksmes sirēna (analogi AS 266)	gab.	2
3	Ugunsdrošības trauksmes poga 525	gab.	10
4	Modulis (analogi BSS SD 296 vai Bentel J 400 EXP 8)	gab.	1
5	Barošanas bloks (analogi MHP50-24B)	gab.	1
6	Ugunsdrošs kabelis 3x1,5 (analogi HDGS 3x1,5)	m	90
7	Ekranizēts signalizācijas kabelis 4x0.22 (analogi SA 4x0,22)	m	200
8	Komutācijas kārbas ar kontaktiem J20	gab.	3
9	Elastīga gofrētu caurule ICE16 (nedeģoša)	m	50
10	Kabeļu organizators (analogi E96322)	m	3

 <div>REG. NR. 4000 329 8105, BŪVKOM. NR.2576-R</div> <div>SIA "PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS"</div> <div>Preses iela 2, Ogre, LV - 5001, e-pasts: peaf@peaf.lv, tālr. +371 65023121</div>				Pasūtītājs:  Ķekavas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava		Pas. Nr.	Arh. Nr.
				Būvobjekts:  Ķekavas novada jaunu ideju centrs, Skolas iela 2, Ķekava	37/16		
				Rasējums:  Materiālu specifikācija	Stadija	Mērogs	
BP daļas vadītājs: T.A.Grauds 01.02.2017					Izmaiņas BP	b/m	
Tehn.izstrādātājs: T.A.Grauds 01.02.2017					Lapa	Lapu sk.	
					UAS-5		